


Теплоснабжение

Теплоснабжение поселка Кшенский осуществляется на базе индивидуального и автономного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в связи с переходом на индивидуальное отопление жилых домов в 2013 году выведена из эксплуатации. Автономное теплоснабжение представляет собой пять локальных зон теплоснабжения, каждая из которых включает в себя один источник теплоснабжения (газовую котельную) и присоединенные к нему сети теплоснабжения:


1. Котельная № 1 «Советская средняя школы № 1» (ул. Заводская). Данная блочная котельная снабжает теплом Советскую среднюю школу № 1, расположенную по улице Заводская.

Рис. Схема теплоснабжения котельной № 1

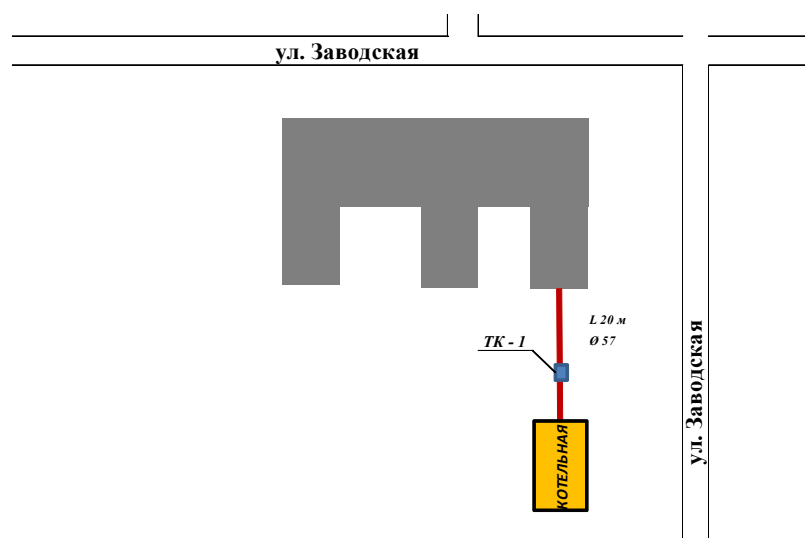


2. Котельная № 2 «Центральная районная больница» (ул. Мирная). Данная котельная снабжает теплом центральную районную больницу.

Рис. Схема теплоснабжения котельной № 2

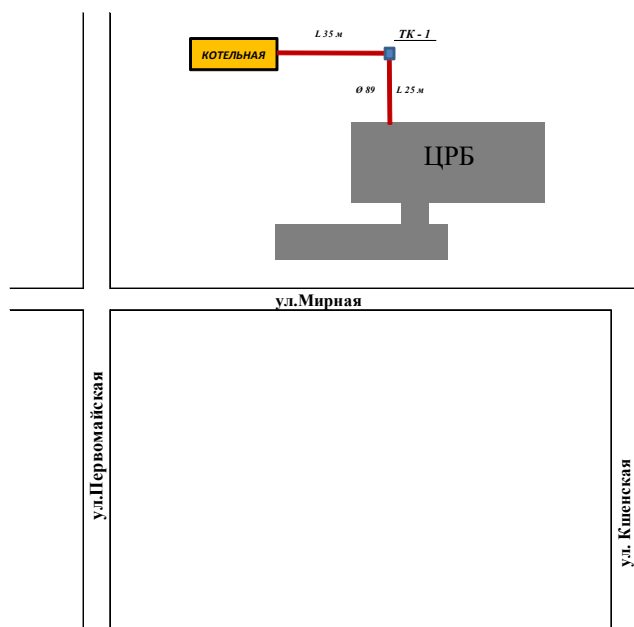


3. Котельная № 3 «3 общежития» (ул. Заводская). Данная котельная снабжает теплом комплекс жилых зданий.

Рис. Схема теплоснабжения котельной № 3

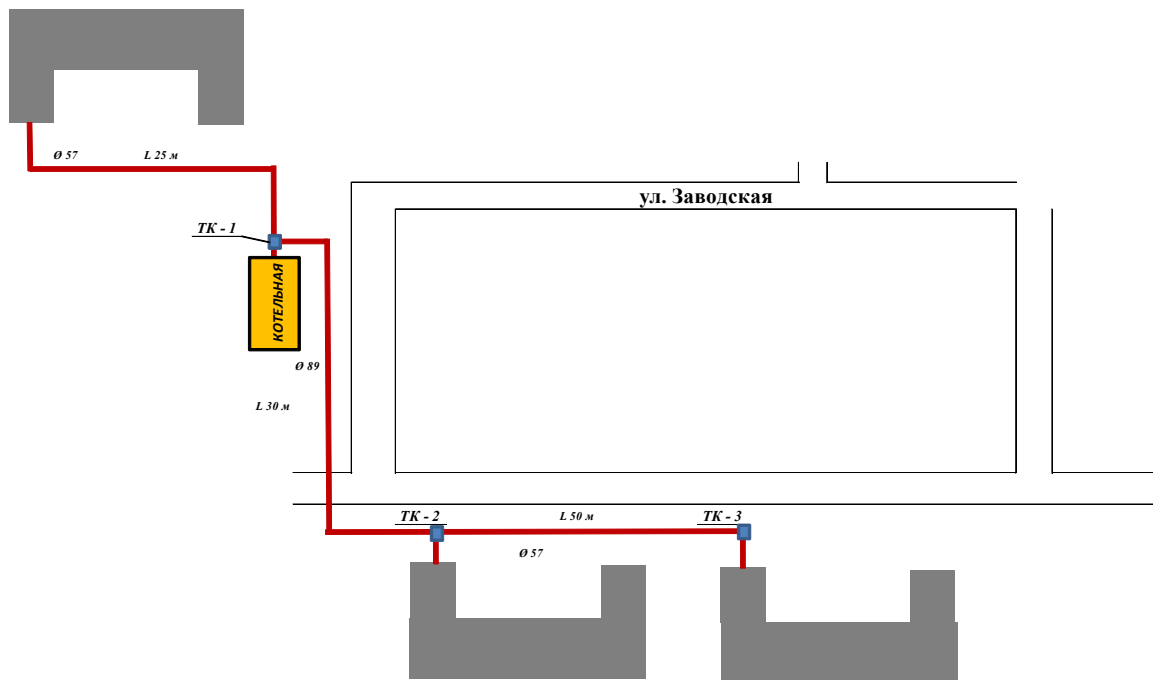


4. Котельная № 4 «Детский сад «Солнышко»». Данная котельная снабжает теплом детский сад «Солнышко» и жилой дом по улице Свердлова, д.9.

Рис. Схема теплоснабжения котельной № 4

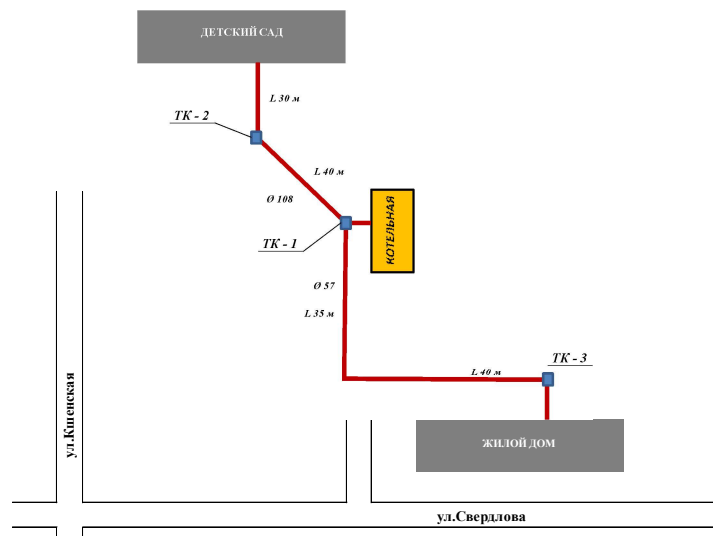

5. Котельная № 5 «Советская средняя школа №2» (ул. Свердлова). Данная котельная снабжает теплом жилой Советскую среднюю школу №2, а также детский сад по улице Чапаева.

Рис. Схема теплоснабжения котельной № 5

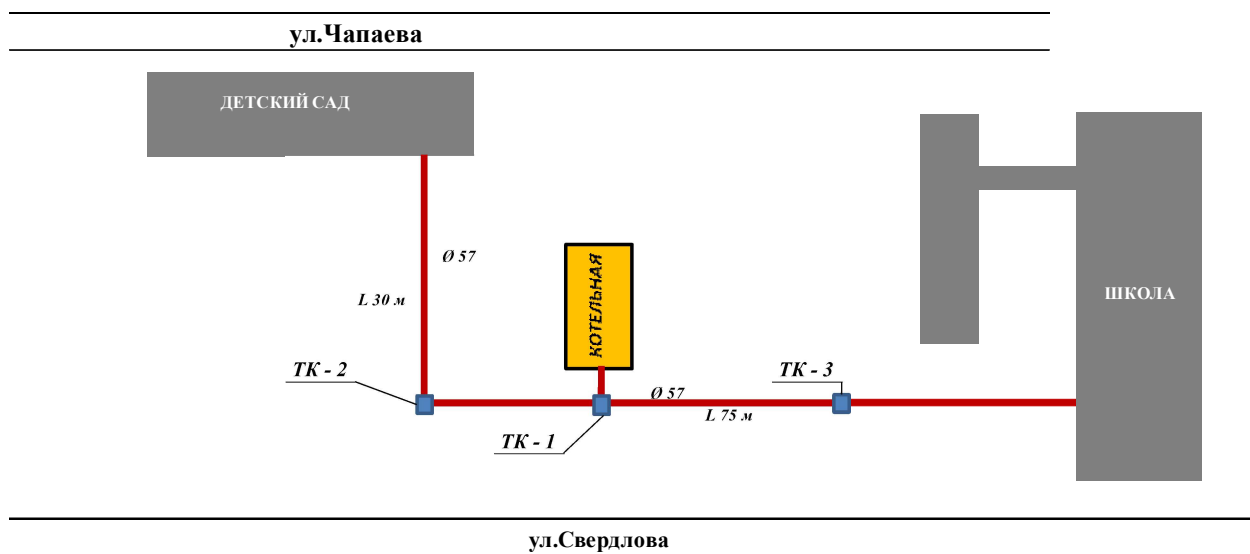

Вся система теплоснабжения поселка Кшенский имеет в эксплуатации 10 котлоагрегатов общей мощностью 12 Гкал/ч и 1,1 км тепловых сетей в двухтрубном измерении. Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП «Кшенское» поселка Кшенский и ОГУП «Курскоблжилкомхоз». В связи с выводом из эксплуатации центральной котельной, многоквартирный жилфонд переведен на индивидуальное отопление. Объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на газе.